


Монтажная схема установки автоматических рулонных ворот М-80/М-80Р
на консолях КС-80 с правым расположением внутривального двигателя



Со стороны установки двигателя подвести питание 220В (0,7 кВт).
Дать запас кабелей не менее двух метров.

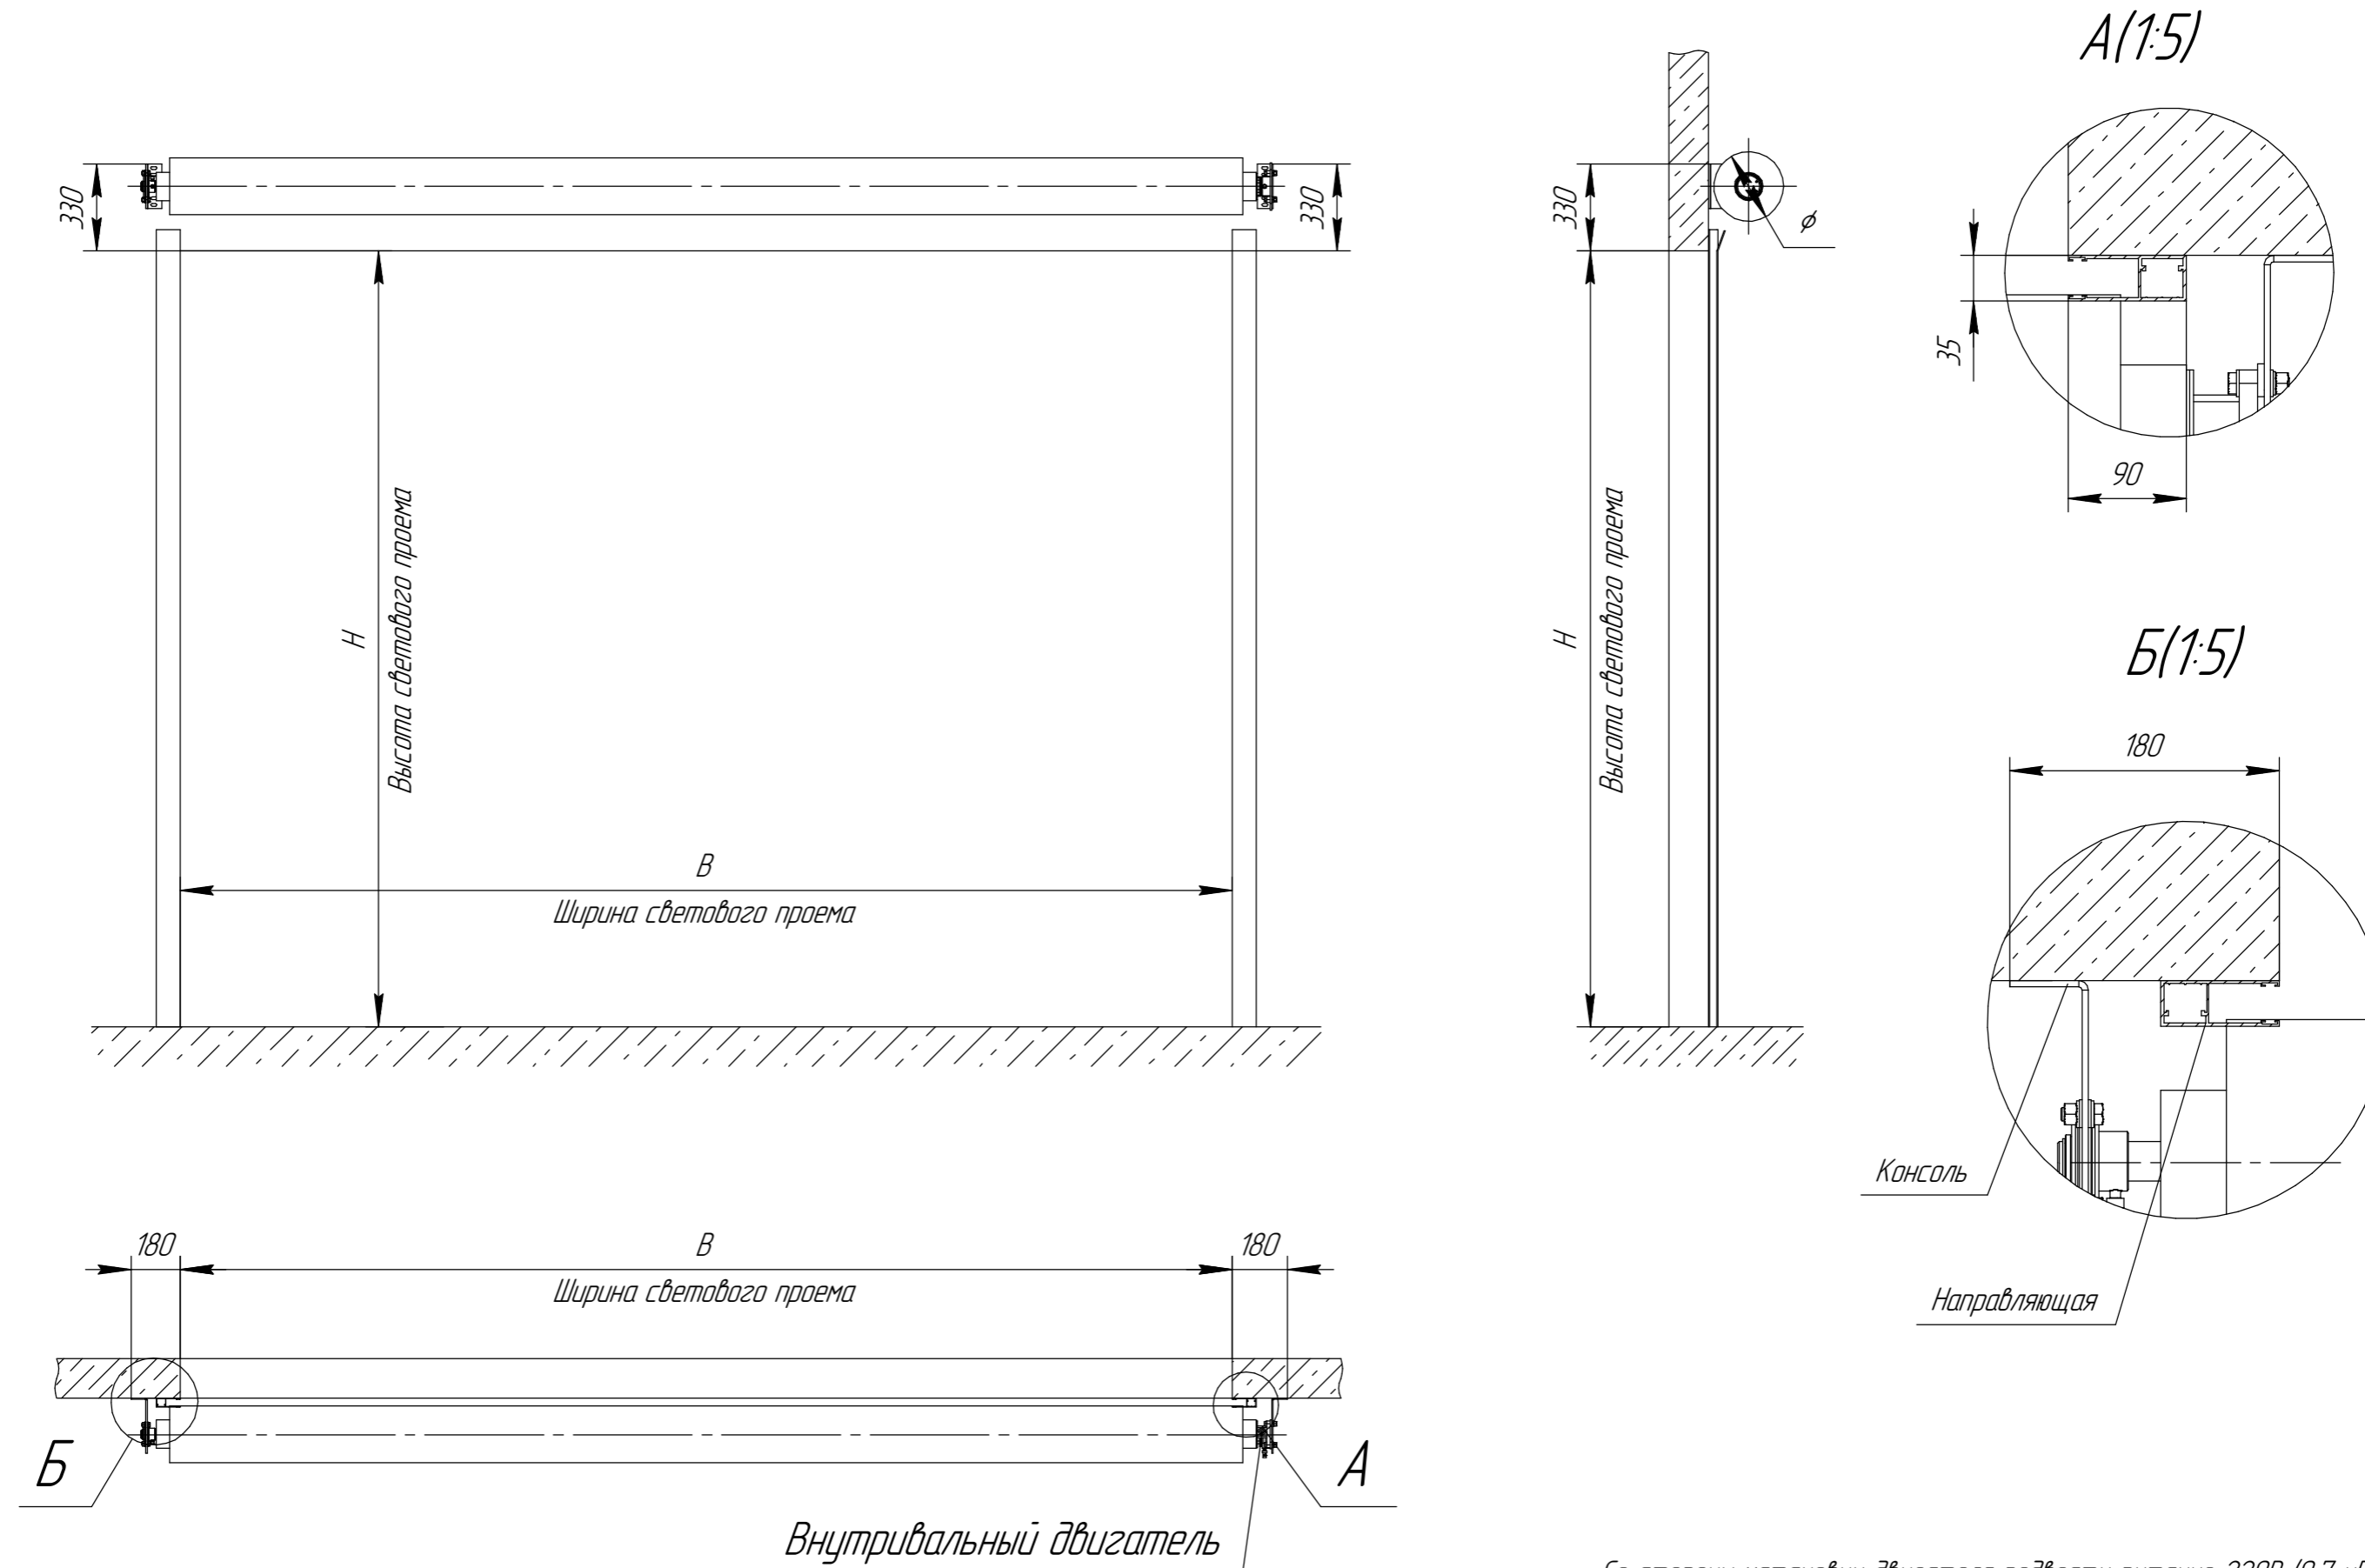